

Gavardo, 04/12/2019

Spett.le
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio rifiuti
Via Milano 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it

ATS di Brescia
Viale Duca Degli Abruzzi, 15
25124 Brescia
protocollo@pec.ats-brescia.it

Comune di Gavardo
Piazza Marconi 7
25085 Gavardo (Bs)
protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

A.R.P.A. di Brescia
Via A. Cantore 20
25126 Brescia
Dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Ufficio d'Ambito di Brescia
Via Cefalonia 70
25124 Brescia
protocollo@pec.aato.brescia.it

A2A Ciclo Idrico Spa
Via Lamarmora 230
25124 Brescia
a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu


Oggetto: Fascicolo 396/2019. Installazione IPPC sita in comune di Gavardo (BS), Loc. Busela n. 26 della ditta Aspireco Srl.

Diffida ottemperanza prescrizioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. - Adempimento alle prescrizioni

Facendo riferimento a quanto richiesto al punto quattro della Vs. PEC Protocollo n. 147066/2019 del 04/11/2019, ovvero "entro un mese dal ricevimento della presente il gestore proceda alla verifica delle condizioni di esercizio dell'impianto di abbattimento asservente l'emissione E1 e proponga eventuali interventi correttivi sullo stesso, per poi procedere ad un nuovo controllo emissivo", si comunica quanto segue:

E
COMUNE DI GAVARDO
CODICE IPA: C_D940
Protocollo N. 0025800/2019 del 05/12/2019
Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»

- 1) E' stata ripristinata la catena di controllo mediante sonda e dosaggio prodotti nel liquido circolante all'interno dello scrubber.
- 2) Le pompe dosatrici sono state spostate all'esterno del vano di contenimento prodotti chimici e inserite all'interno di un box munito di porta con vetro al fine di un controllo anche visivo da parte degli operatori. (si veda foto allegata)

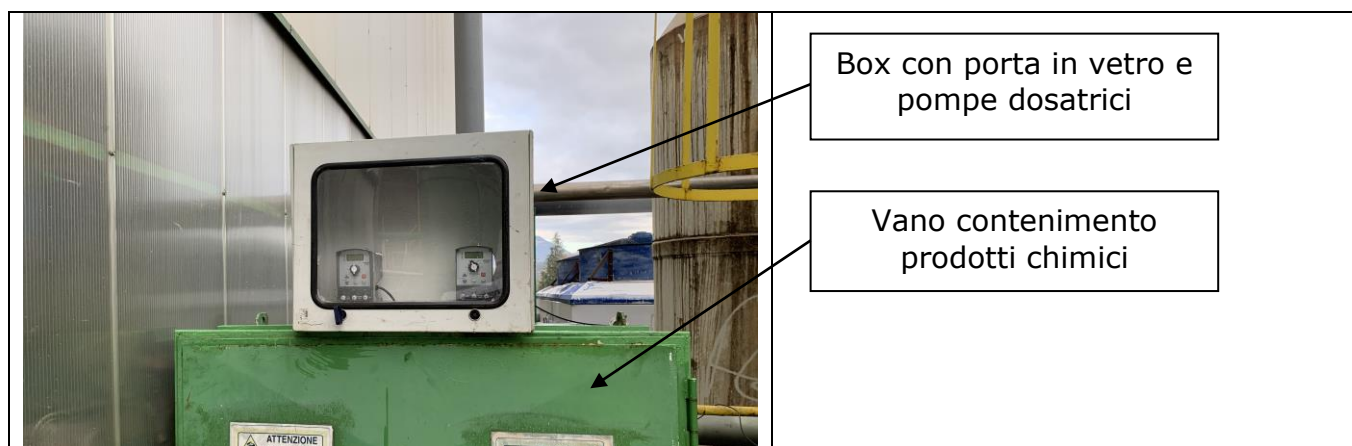

- 3) E' stato sostituito il dosaggio della soda caustica al 30% con ipoclorito al 13% al fine di ottenere un abbattimento più efficiente dei Composti Organici Volatili (COV). In seguito, in data 29.11.2019 è stato effettuato un controllo dell'inquinante COV da parte di un tecnico di laboratorio esterno, ottenendo un valore di circa il 50% inferiore al limite imposto. Nei prossimi giorni sarà ns. cura trasmettere referto analitico e relazione tecnica effettuata da professionista incaricato.

Ci preme chiarire anche la questione relativa alle inottemperanze segnalate nella relazione finale di settembre in merito alla frequenza di monitoraggio dei punti A e S1, come già evidenziato nella nostra pec del 14.11.2019, a far data dal 19/07/2018 è variato il piano di monitoraggio per diversi parametri e rivedendo i dati inseriti sul portale AIDA per l'anno 2018, abbiamo riscontrato che è stato considerato solo il piano di monitoraggio in essere fino al 18.07.2018. Di questa anomalia è stata informata Arpa Lombardia e siamo in attesa di ricevere comunicazioni dalla sede centrale.

Distinti saluti

Stefano...
ASPIRECO S.R.L.
25085 GAVARDO (BRESCIA)
Tel. 0365 374072 - Fax 0365 373524
C.F. 00181480179 - P.I. 00545480980